

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель охранно – пожарный речевой (громкоговоритель) «ГЛАГОЛ-ЗП-20» (далее Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения (СОУЭ), а также речевой информации и фоновой музыки в системах громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Оповещатель сконструирован как «двухсторонний» - т.е. распространение звуковых колебаний производится двумя одинаковыми динамиками в противоположных направлениях.

2. МОДИФИКАЦИЯ

Оповещатель выпускаются в корпусе «звуковой прожектор» (буквы «ЗП» в названии обозначает тип корпуса «звуковой прожектор»).

Модификация	Выходная мощность, Вт	Звук. давление дБ	Габаритные размеры, диам. x длин. мм	Вес кг
ЗП-20	20 (2x10)	103	Ø125 x 220	2,3

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип установки, крепление – настенный,

Номинальное напряжение – 100 В


Частотный диапазон - 100 Гц - 15 кГц

Производитель оставляет за собой право менять дизайн корпуса без изменения основных технических параметров

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

При установке нескольких Оповещателей в одном помещении и их включении на одну линию связи (оповещения), необходимо подключение всех выводов с оповещателей одного цвета произвести на один провод линии (обеспечив синфазность подключения).

Линия связи (оповещения)

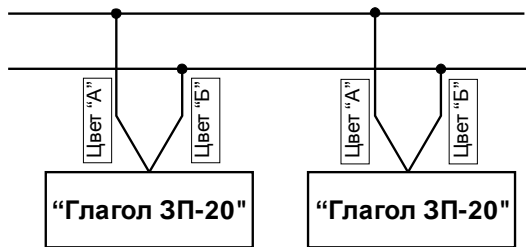

8. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «СОУЭ «Тромбон»

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1А

Тел: (4912) 29-68-41

e-mail: info@trombon.org

www.trombon.org

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модификация «ГЛАГОЛ-ЗП-20»

Дата изготовления _____

М.П.

10. ДАТА ПРОДАЖИ

_____ г.

М.П.

Торгующей организации

5. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от -10 до +55°С и относительной влажности воздуха до 93%.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.3;
- эксплуатировать Оповещатель вне помещения и в условиях, не соответствующих п.5.1.

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель охранно – пожарный речевой 1 шт.

Паспорт 1 экз.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Оповещатель охранно – пожарный речевой «ГЛАГОЛ-ЗП-20» соответствует образцу ТУ 4371-001-88310620-08 и следующим требованиям:

- по устойчивости к климатическим воздействиям окружающей среды исполнение Оповещателя по группе С3;
- класс степени защиты человека от поражения электрическим током «0» по ГОСТ 12.2.007.0.

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ25.В.04609.

Гарантийный срок хранения Оповещателя «ГЛАГОЛ-ЗП-20» - 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Срок эксплуатации – 10 лет.

ВНИМАНИЕ!

При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности. При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.



**ОПОВЕЩАТЕЛЬ
ОХРАННО - ПОЖАРНЫЙ РЕЧЕВОЙ
(ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ)
«ГЛАГОЛ-ЗП-20»
ПАСПОРТ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**